


CABLES ET FILS TÉLÉPHONIQUES

Câble de raccordement d'équipements téléphoniques
(centraux et répartiteurs)

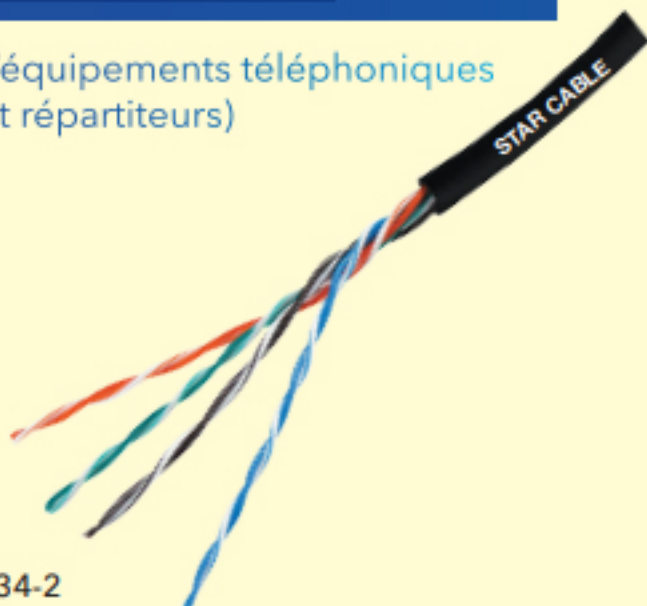

FILS JARRETIÈRES

Normes : UTE C 93-533 UTE C 93 534-2

CONSTRUCTION

Conducteur : Les conducteurs sont en cuivre électrolytique massif

Enveloppe isolante : Chaque conducteur est isolé en PVC (polychlorure de Vinyl)

Assemblage : Les fils isolés sont assemblés en paires, quarts, quintes ou Sixtes suivant les demandes du client

